


**!**  $H \geq 2.2 M$  : 084.9055.01  
 084.9056.04

**!** H < 2.2M ZONDER VERSTERKINGSPROFIEL:  
 H < 2.2M SANS PROFILE DE RENFORCEMENT:  
 H < 2.2M WITHOUT REINFORCEMENT PROFILE:  
 H < 2.2M OHNE VERSTAERKUNGSPROFIL:


084.9055.01  
 084.9056.04

**!** RC2 : 084.9055.01  
 084.9056.04

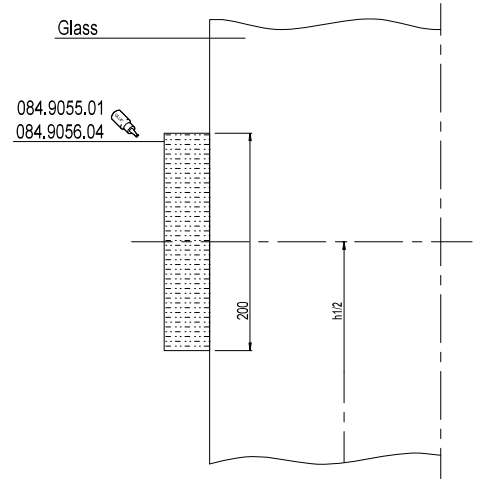

**!** REINIG OPPERVLAKKEN VOOR HET VERLIJMEN  
 NETTOYER LES SURFACES AVANT LE COLLAGE  
 CLEAN SURFACES BEFORE BONDING  
 REINIGEN SIE DIE OBERFLACHEN VOR DEM KLEBEN

- 1) 086.9231.-- REYNAERS SAFETY CLEAN
- 2) 086.9232.-- REYNAERS PRIMER SEAL & BOND SPECIAL


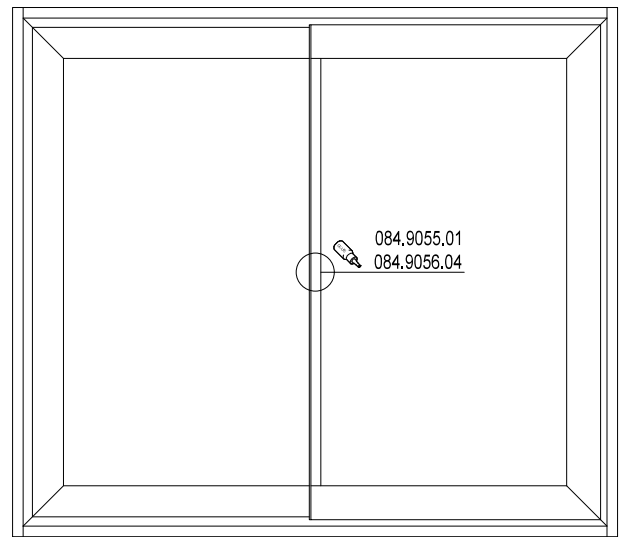


**!** SPECIALE VEREISTEN AAN HET GLAS : VANWEGE DE BEPERKTE HOOGTE VAN DE GLASSPONNING DIEN DE RANDAFDICHTING VAN DE ISOLATIEBEGLAZING IN OVERLEG MET DE GLASLEVERANCIER BEPAALD TE WORDEN MET HET OOG OP DE GARANTIE

EXIGENCES PARTICULIÈRES AU VITRAGE : À CAUSE DE LA HAUTEUR LIMITÉE DE LA FEUILLE LE JOINT DE FINITION DES BORDS DU VITRAGE ISOLANT DOIT ÊTRE CHOISI EN ACCORD AVEC LE FOURNISSEUR DU VITRAGE AFIN DE GARANTIR SA BONNE TENUE

SPECIAL GLASS REQUIREMENTS : BECAUSE OF THE SMALL REBATE HEIGHT, THE EDGE SEAL OF THE INSULATED GLAZING SHOULD BE DETERMINED IN CONSULTATION WITH THE GLASS SUPPLIER IN VIEW OF THE WARRANTY

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE VERGLASUNG : WEGEN DER BESCHRÄNKTEN HÖHE VOM GLASSPALT, SOLL DIE RANDABDICHTUNG VON DER ISOLATIONSBEGLAZUNG IM EINVERSTÄNDNIS MIT DEM GLASLIEFERANTEN BESTIMMT WERDEN, ANGESEHEN DER GARANTIE

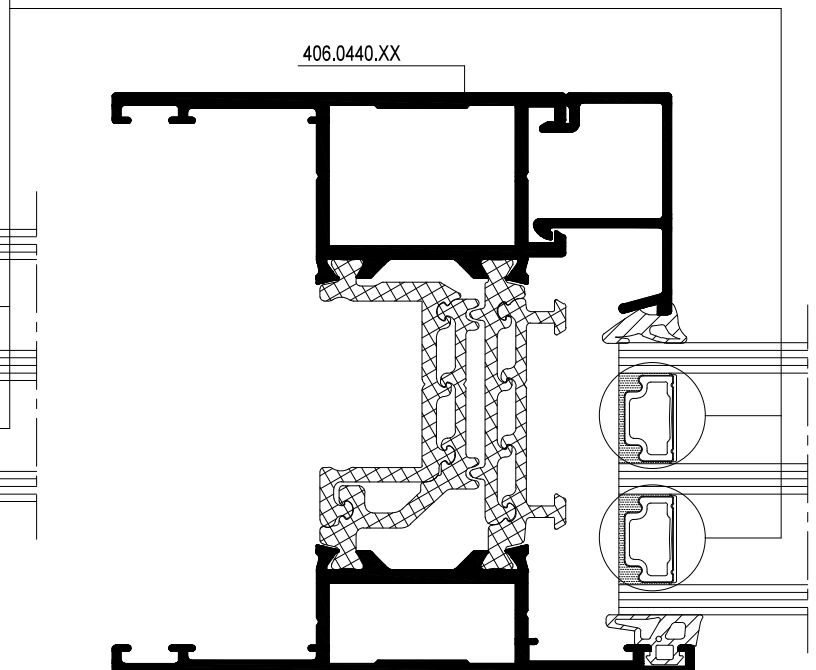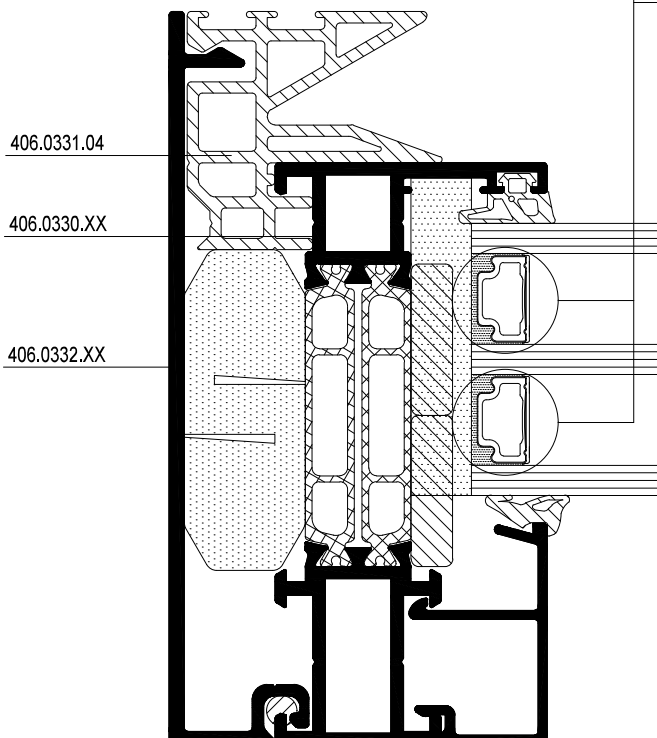

schaal - échelle  
 scale - Maßstab  
 1/2